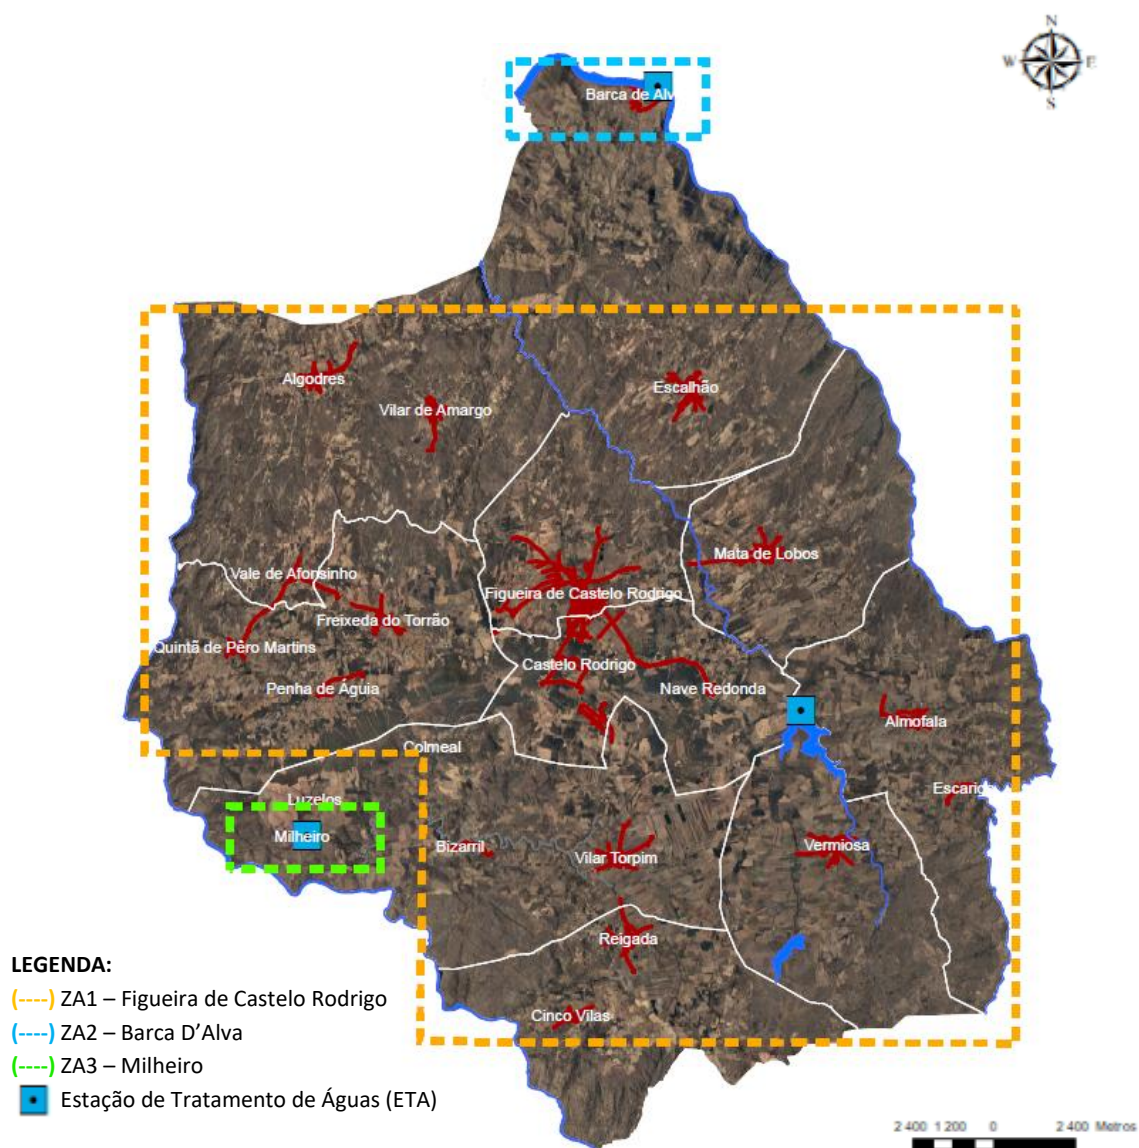


## PROGRAMA DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA 2026

O Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo é servido por três zonas de abastecimento (ZA), **ZA1** – Figueira de Castelo Rodrigo com um volume médio de 1998 m<sup>3</sup>/dia, **ZA2** – Barca D’Alva com um volume médio de 104 m<sup>3</sup>/dia e **ZA3** – Milheiro com um volume médio de 10 m<sup>3</sup>/dia (figura 1).

A ZA1 é servida pela Albufeira do Sabugal, a ZA2 pelo Poço do Rio Douro- Barca D’Alva e a ZA3 pela Captação Subterrânea- Milheiro.

O Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) – 2026, implementado pelo Município, pode ser consultado na tabela 1.



**Figura 1** – Zonas de abastecimento no Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo



|               | DATA   | CONTROLO      | ZONA/LOCAL                                     |
|---------------|--------|---------------|------------------------------------------------|
| 1.º trimestre | 21/jan | CR2 (---) ZA1 | FCR - Câmara Municipal                         |
|               |        | CR1 (---) ZA2 | Largo das Faias                                |
|               |        | CR2 (---) ZA3 | Rua da Capela                                  |
|               | 25/fev | CR1 (---) ZA1 | Almofala - Rua Direita                         |
|               |        | CR2 (---) ZA2 | Bago d'Ouro - Restaurante                      |
|               | 25/mar | CR1 (---) ZA2 | Rua do Silho                                   |
|               |        | CR2 (---) ZA1 | Quintã de Pêro Martins - Rua da Estrada        |
|               |        | CR1 (---) ZA3 | Rua do Meio                                    |
| 2.º trimestre | 22/abr | CR1 (---) ZA1 | Cinco Vilas - Rua António Rodrigues dos Santos |
|               |        | CR1 (---) ZA2 | Travessa da Estação                            |
|               | 20/mai | CI (---) ZA1  | FCR - Lar Santa Casa da Misericórdia           |
|               |        | CI (---) ZA2  | Posto de Turismo                               |
|               |        | CR1 (---) ZA3 | Largo do Forno                                 |
|               | 24/jun | CR1 (---) ZA1 | Escarigo - Rua da Igreja                       |
|               |        | CR1 (---) ZA2 | Rua das Flores                                 |
| 3.º trimestre | 23/jul | CR2 (---) ZA1 | Escalhão - Lar de idosos                       |
|               |        | CR1 (---) ZA2 | Rua da Pedriça                                 |
|               |        | CI (---) ZA3  | Largo da Capela                                |
|               | 26/ago | CR1 (---) ZA1 | Reigada - Lar de idosos                        |
|               |        | CR2 (---) ZA2 | Café Chico's Bar                               |
|               | 23/set | CR2 (---) ZA1 | FCR - Adega Cooperativa de Castelo Rodrigo     |
|               |        | CR1 (---) ZA2 | Centro de Dia                                  |
|               |        | CR1 (---) ZA3 | Rua do Meio                                    |
| 4.º trimestre | 21/out | CR1 (---) ZA1 | Mata de Lobos - Lar de idosos                  |
|               |        | CR1 (---) ZA2 | Bairro da Pedriça                              |
|               |        | CI (---) ZA1  | Vale de Afonsinho - Lar de idosos              |
|               | 25/nov | CR2 (---) ZA2 | Café Restaurante Bar MIG XXI                   |
|               |        | CR1 (---) ZA3 | Largo do Forno                                 |
|               | 23/dez | CR2 (---) ZA1 | FCR - Zona industrial                          |
|               |        | CR1 (---) ZA2 | Plataforma de Ciência Aberta                   |

**Tabela 1** – Controlo da qualidade da água 2026

